



**Схема теплоснабжения
муниципального образования
городской округ город-герой Мурманск
на период с 2023 по 2042 годы
(актуализация на 2025 год)**

Обосновывающие материалы

**Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения
муниципального образования «Город Мурманск»**

**Приложение 5. Гидравлические режимы работы тепловых
сетей**



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО «Невская Энергетика»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по жилищной

политике администрации города Мурманска

_____ Е.А. Кикоть

_____ А.Ю. Червинко

«__» _____ 2024 г.

«__» _____ 2024 г.

**Схема теплоснабжения
муниципального образования
городской округ город-герой Мурманск
на период с 2023 по 2042 годы
(актуализация на 2025 год)**

Обосновывающие материалы

**Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения
муниципального образования «Город Мурманск»**

**Приложение 5. Гидравлические режимы работы тепловых
сетей**

г. Санкт-Петербург

2024 год



1. Пьезометрические графики тепломагистралей от источников тепловой энергии: Мурманская ТЭЦ, Южная котельная и Восточная котельная (АО «Мурманская ТЭЦ»)




Рисунок 1.1. Путь построения пьезометрического графика Мурманская ТЭЦ – ЦТП 34 кв.




Рисунок 1.2. Пьезометрический график Мурманская ТЭЦ – ЦТП 34 кв.




Рисунок 1.3. Путь построения пьезометрического графика Мурманская ТЭЦ – ЦТП 49 кв.




Рисунок 1.4. Пьезометрический график Мурманская ТЭС – ЦТП 49 кв.




Рисунок 1.5. Путь построения пьезометрического графика Мурманская ТЭЦ – ЦТП Генералова




Рисунок 1.6. Пьезометрический график Мурманская ТЭЦ – ЦТП Генералова




Рисунок 1.7. Путь построения пьезометрического графика Южная котельная – НС №4




Рисунок 1.8. Пьезометрический график Южная котельная – НС №4




Рисунок 1.9. Путь построения пьезометрического графика Южная котельная – НС №8




Рисунок 1.10. Пьезометрический график Южная котельная – НС №8




Рисунок 1.11. Путь построения пьезометрического графика Южная котельная – НС №9




Рисунок 1.12. Пьезометрический график Южная котельная – НС №9




Рисунок 1.13. Путь построения пьезометрического графика Южная котельная – ЦТП Шевченко




Рисунок 1.14. Пьезометрический график Южная котельная – ЦТП Шевченко




Рисунок 1.15. Путь построения пьезометрического графика Восточная котельная – НС №7




Рисунок 1.16. Пьезометрический график Восточная котельная – НС №7




Рисунок 1.17. Путь построения пьезометрического графика Восточная котельная – ЦТП №1




Рисунок 1.18. Пьезометрический график Восточная котельная – ЦТП №1




Рисунок 1.19. Путь построения пьезометрического графика Восточная котельная – ЦТП №5




Рисунок 1.20. Пьезометрический график Восточная котельная – ЦТП №5

2. Пьезометрические графики тепломагистралей от источника тепловой энергии «Северная» котельная (АО «Мурманэнергосбыт»)

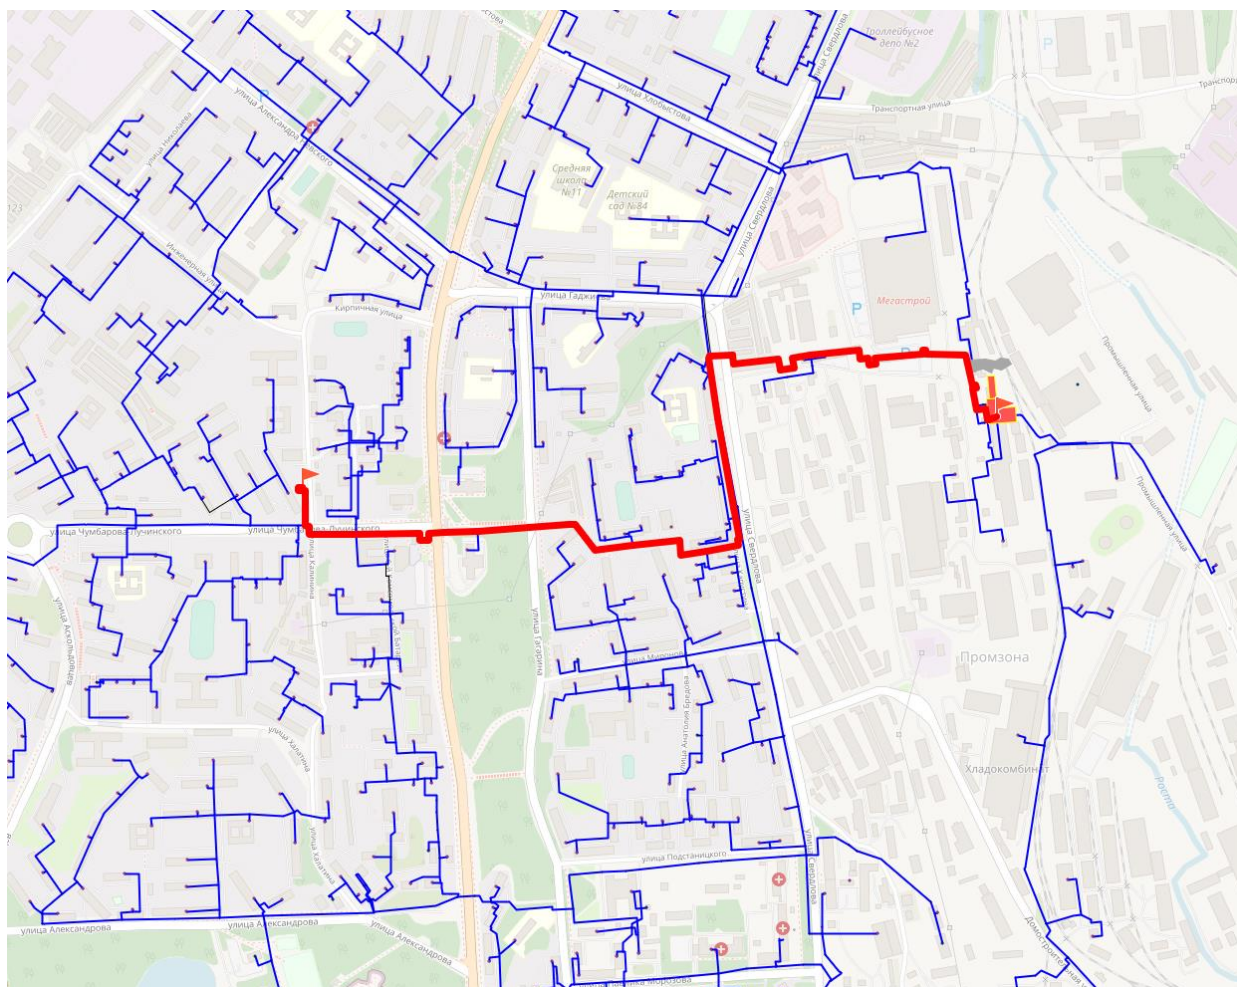


Рисунок 1.21. Путь построения пьезометрического графика «Северная» котельная – ЦТП 69 кв.




Рисунок 1.22. Пьезометрический график «Северная» котельная – ЦТП 69 кв.




Рисунок 1.23. Путь построения пьезометрического графика «Северная» котельная – ЦТП 175 кв.




Рисунок 1.24. Пьезометрический график «Северная» котельная – ЦТП 175 кв.




Рисунок 1.25. Путь построения пьезометрического графика котельная ТЦ «Росляково-1»




Рисунок 1.26. Пьезометрический график котельная ТЦ «Росляково-1»




Рисунок 1.27. Путь построения пьезометрического графика котельная ТЦ «Росляково Южное»




Рисунок 1.28. Пьезометрический график котельная ТЦ «Росляково Южное»

3. Гидравлический режим работы магистральных тепловых сетей в отопительном сезоне от источников тепловой энергии.

Передача тепловой энергии потребителям от источников тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям посредством сетевых насосов, установленных как на источниках теплоснабжения, так и в отдельностоящих насосных станциях. Насосные станции установлены как на подающих, так и на обратных трубопроводах.

Параметры работы головных участков тепловых сетей от источников теплоснабжения АО «Мурманская ТЭЦ» приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1 Параметры работы головных участков источников АО «Мурманская ТЭЦ»

Источник	P ₁ , кгс/см ²	P ₂ , кгс/см ²
Мурманская ТЭЦ	10,5	4,0
Южная котельная	11,5	6,5
Восточная котельная	12,0	6,0

Располагаемый напор на Мурманской ТЭЦ составляет 65 м в. ст., на Южной – 50 м, на Восточной котельной – 55 м.

Располагаемый напор в ряде участков тепловых сетей увеличивается посредством работы насосных станций. Давление теплоносителя до и после насосной станции приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Давление теплоносителя до и после насосных станций

Номер НС	Зимняя гидравлика		
1	P _{до} = 5,5/3,1	P _б = 7,7/3,1	P _к = 7,0/5,6
2	P _{до} = 7,1/6,6	P = 8,0/6,8	
3	P _{до} = 6,3/3,1	P = 8,0/3,1	
4	P _{до} = 7,5/5,0	P = 9,8/5,0	
6	P _{до} = 7,0/3,3	P = 7,0/5,8	
7	P _{до} = 8,4/7,4	P ₄₀₂ = 5,9/4,8	P _{кв 66,71} = 4,0/2,0
8	P _{до} = 4,8/2,1	P = 6,5/5,5	
9	P _{до} = 5,8/4,2	P = 7,6/6,4	

Насосные станции №9, №1, №4, №8, №2 и №3 повышают давление в подающем трубопроводе, НС №7 повышает давление в обратном трубопроводе.

Гидравлический режим работы тепловых сетей головных участков источников теплоснабжения АО «Мурманэнергосбыт» приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 Гидравлический режим работы головных участков тепловых сетей АО «Мурманэнергосбыт»

Источник	P ₁ , кгс/см ²	P ₂ , кгс/см ²
Котельная "Северная", в т.ч.	9,8	2,8
Головной участок	9,8	2,8
Луч 1 (Промзона)	9,8	2,8
Луч 2 (Промзона)	9,8	2,8
Котельная РОСТа	8	6
Котельная п. Абрам-Мыс	6	4,5
Котельная ТЦ «Росляково-1»	7	5
Котельная ТЦ «Росляково Южная»	5	3

Располагаемый напор на котельной «Северная» составляет 70 м в. ст, на котельной РОСТа – 20 м. в. ст, на котельной поселка Абрам-Мыс – 15 м. в. ст.

Гидравлический режим работы тепловых сетей котельных МУП МУК представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4 Гидравлический режим работы головных участков тепловых сетей котельных МУП МУК

Источник	P ₁ , кгс/см ²	P ₂ , кгс/см ²
Угольная котельная	7,2	4,2
Дизельная котельная	7,9	4,9

Располагаемый напор на угольной и на дизельной котельных – 30 м в. ст.

Пар по паропроводу от завода ТО ТБО до Восточной котельной передается под давлением 11 кгс/см², расход пара составляет 25,5 т/ч. На завод ТО ТБО осуществляется 100% возврат конденсата, давление конденсата в конденсатопроводе на входе в завод ТО ТБО составляет 5,8 кгс/см².

Давление в подающем трубопроводе головного участка тепловых сетей котельной АО «Мурманский морской торговый порт» составляет 5,8 кгс/см², в обратном – 4,2 кгс/см². Располагаемый напор составляет 16 м в. ст.

4. Схема режима магистральных и распределительных тепловых сетей

Для регулирования в отопительный период границу раздела зон теплоснабжения между Мурманской ТЭЦ и Восточной котельной по разным магистралям используется запорная арматура в тепловых камерах ТК-31, ТК-73/2, К-112/2, ТК-69/2, н/с № 10. В летний (межотопительный) период зона влияния от Восточной котельной может быть расширена до тепловых камер ТК-24/3 и ТК-104/2. В отопительный период границей раздела зон теплоснабжения между Мурманской ТЭЦ и Южной котельной является тепловая камера ТК-72/3. В летний период зона влияния от Мурманской ТЭЦ может быть расширена до тепловой камеры ТК-38.